

Surveillance de la qualité de l'air intérieur

Indicateur pédagogique du taux de CO2 dans l'air

Le matériel :

- Capteur de CO2 , température et humidité,
- Diodes pédagogiques des seuils en ppm (partie par million):
VERT jusqu'à 700 ppm, **ORANGE** jusqu'à 1300 ppm,
ROUGE 1700 ppm et au delà : seuil **indicatif** du besoin d'aération.



Le prêt :

- Sur la base d'une semaine minimum,
- Adaptation suivant le nombre de demande, réservation préalable,
- Contrepartie : fiche de suivi et retour d'expérience,
- Enregistrement possible des données sur PC.


Le contact :

- DDTM / SPACES / unité Qualité de la Construction :
Christine LE ROUX : 02-56-63-73-28



Surveillance de la qualité de l'air intérieur

La possibilité d'enregistrement des données sur PC

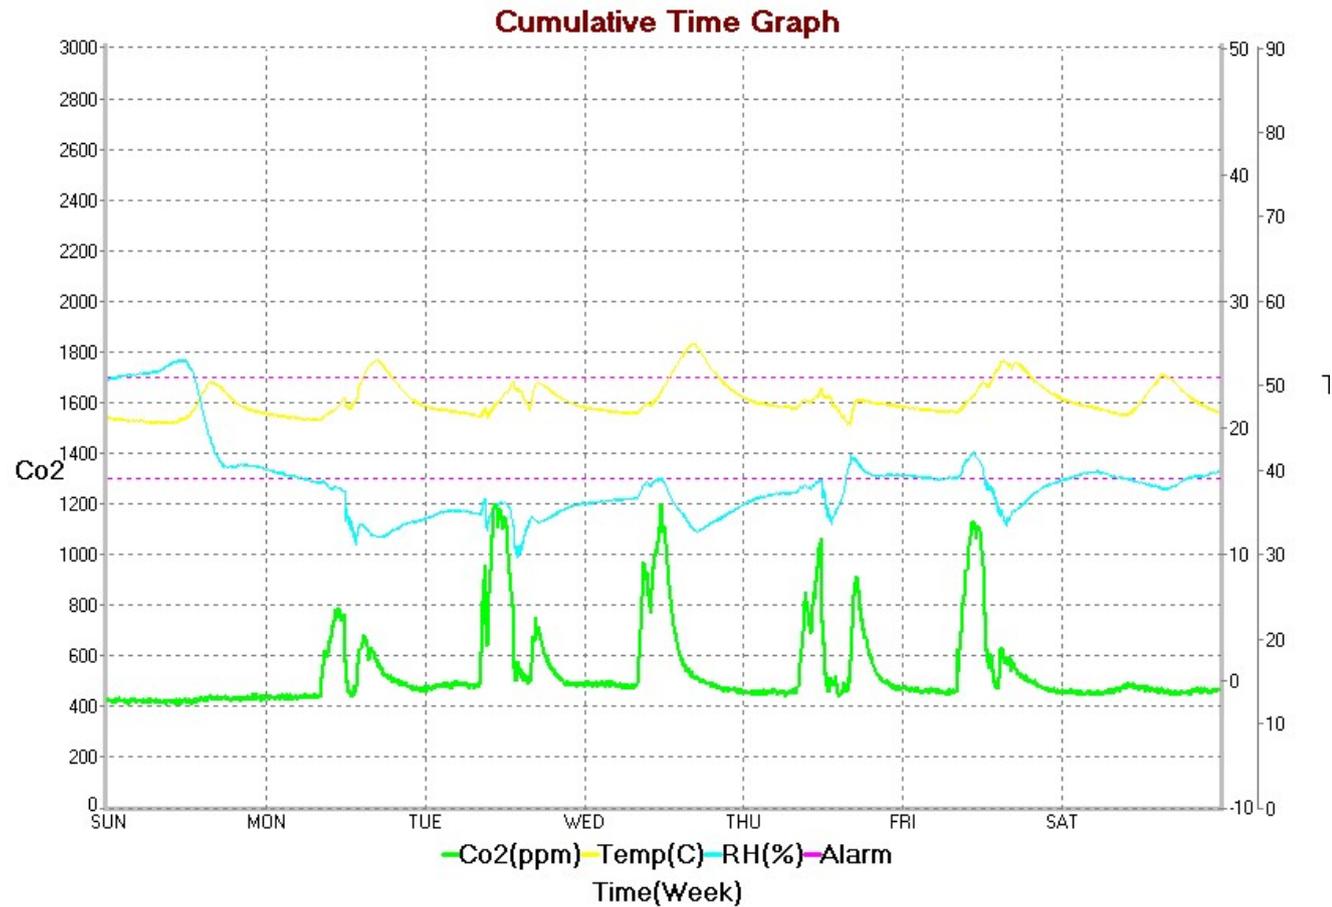

Nota : prévoir une clé USB pour enregistrer l'application dédiée

